
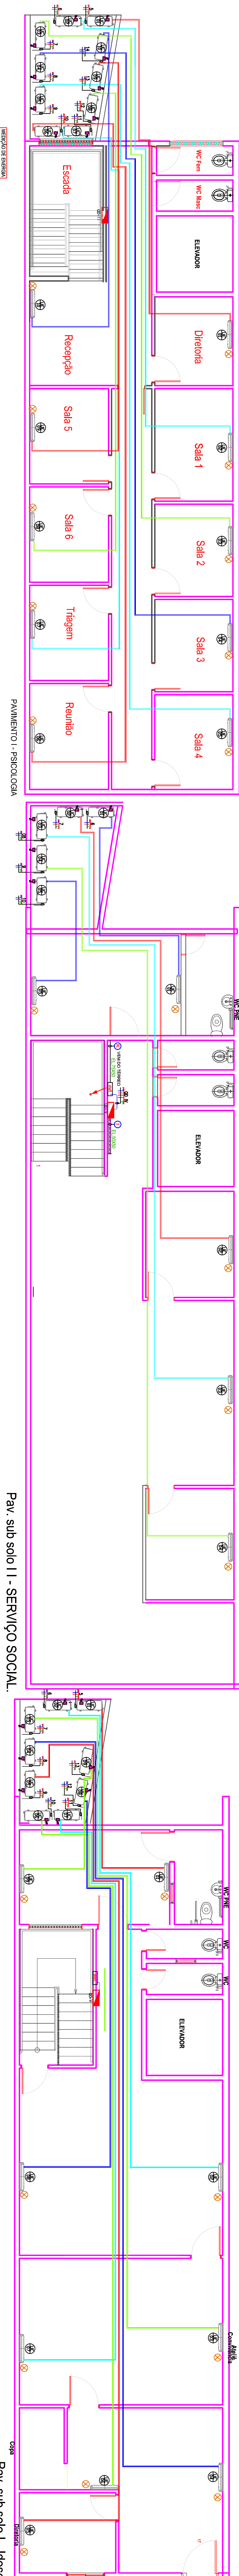


[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

		LMAA SPILT			
		3030 Bu w/h	12003 Bu w/h	18003 Bu w/h	24003 Bu w/h
G&S	2.0'	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
L&E&D	1.0'	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
B&E&S OR	35cm	30cm	35cm	30cm	35cm
12003 L&E&D	6cm	8cm	8cm	8cm	8cm

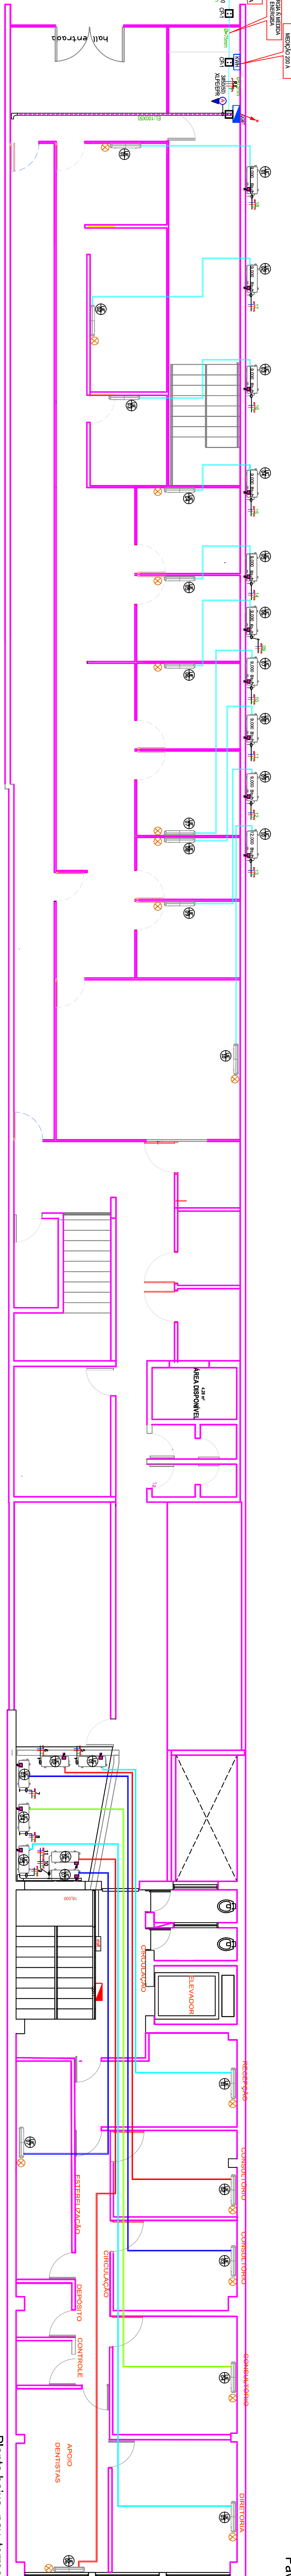

DETALHE DA ISOLAÇÃO DA TUBULAÇÃO METALÓGICA SEM ESCALA

DETALHE DAS INTERFACES ELÉTRICA E MECÂNICA SEM ESCALA

DETALHE DE SUPORTE DA UC

ESCOLA _____ **SEM ESCOLA** _____

PERFIL "U" EM CHAPA DE AÇO
CARBONO, BILHA Nº35 NÍVEL 1b,
750x50x3.

FIXAÇÃO NA PAREDE OU LAJE

ISOLAMENTO TÉRMICO

200

100

100

[illegible]

REGISTRO MEDIO DATA CML DATA INSCRIÇÃO DATA DE EXERCÍCIO DETAHES DE CONDOMÍNIO DETAHES DE CANTAS - CANTOS USUÁRIO E-MAIL ENDEREÇO ENDEREÇO DE ENTREGA, ALUG. ENDEREÇO DATA DE CANCELAMENTO PRECATORIO 02.02	DATA INSCRIÇÃO EXERCÍCIO DATA E / DE / 2017 EXERCÍCIO 180
---	---